

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-075

2021年3月 1/5页

### HE1G-L系列手握式3位置使能开关规格之更改

#### 针对型号

接线螺丝端子台方式 HE1G-L 系列手握式 3 位置使能开关: 全部产品


#### 主要更改

- 线类型将从螺丝端子变为 Push-in 端子, 对应的内部结构和适用导线的规格也将变化。
- 由于 HA1E 停产的原因, 急停开关将替换为 XA。(参考公告 No. A21-009) 另外, 不再附带开关保护圈。

#### <1: 内部结构>

内部结构将会有如下变化:

#### 不附带按钮开关

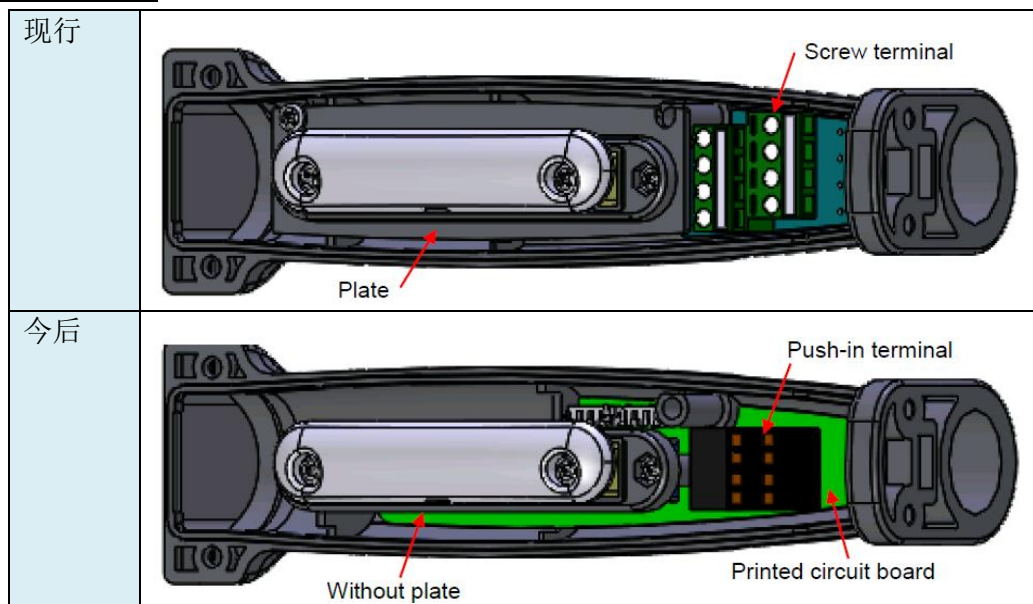

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225


# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-075

2021年3月 2/5页

### 附带瞬时按钮开关

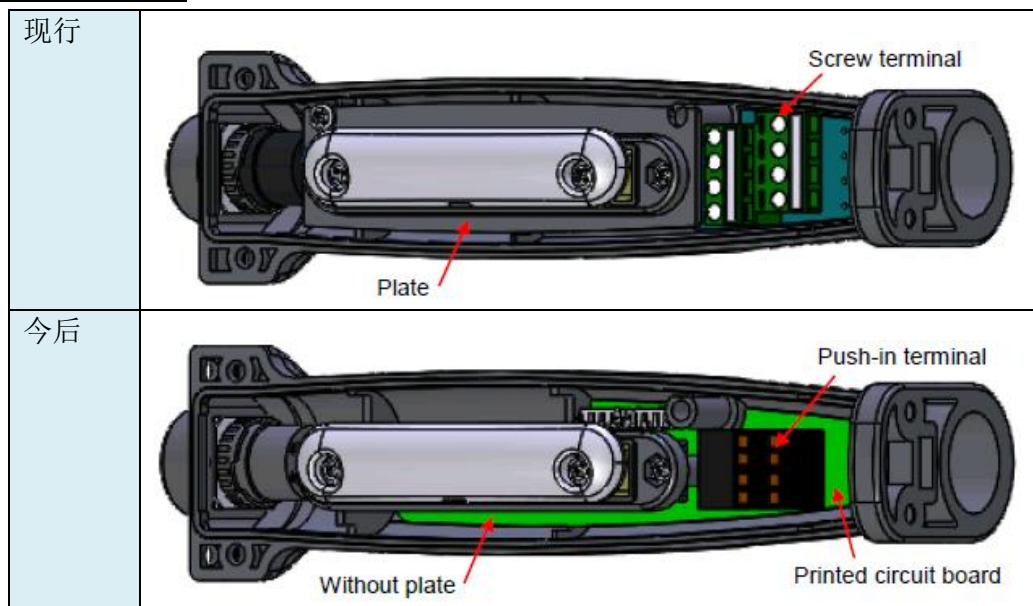

\*上图省略了瞬时按钮开关接线图

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225


## 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-075

2021年3月 3/5页

### 附带急停开关

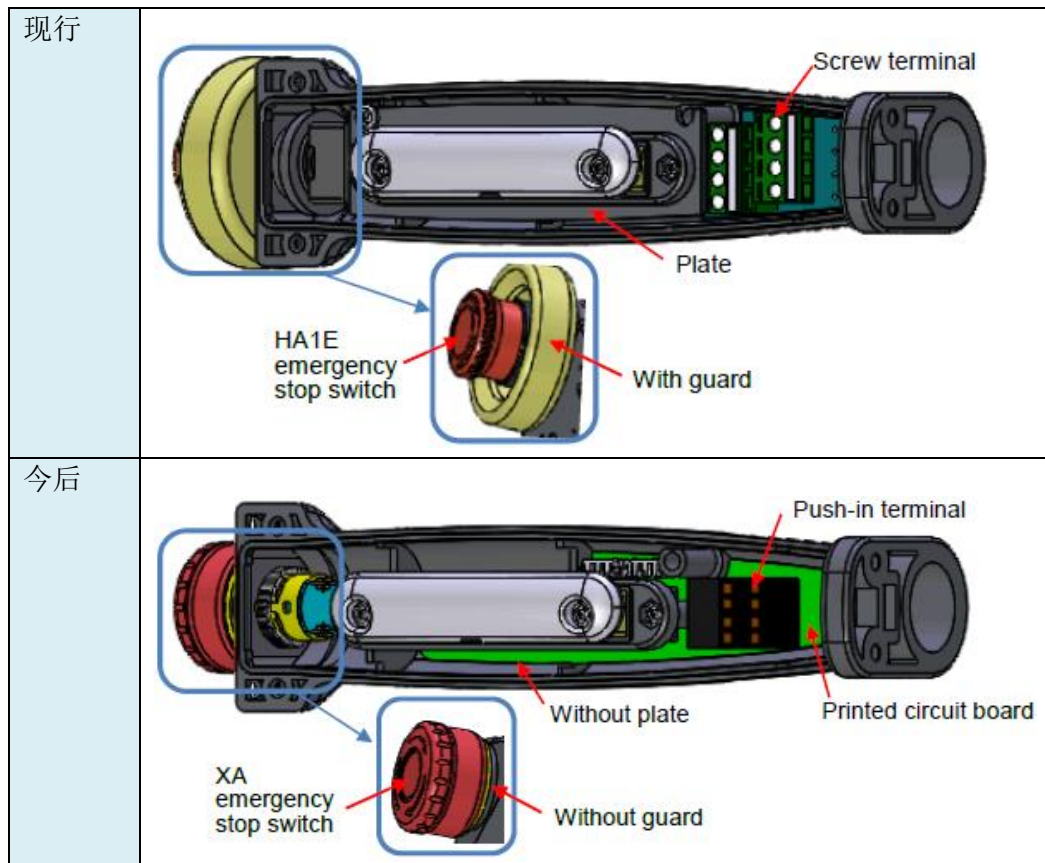

\*上图省略了急停按钮开关接线图

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

# 和泉公告

## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-075

2021年3月 4/5 页

<2: 适用导线规格>

由于接线方式的变化, 适用导线的规格也会有所变化。

	现行	今后
适用导线	螺丝端子: 0.14 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG16 ~ 25)	Push-in 端子: 0.2 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG16 ~ 25)
	内部连接器: 0.05 ~ 0.86 mm <sup>2</sup> (AWG18 ~ 30)	内部连接器: 0.05 ~ 0.86 mm <sup>2</sup> (AWG18 ~ 30)
端子抗拉强度	最小 20N	最小 20N
螺丝端子拧紧力矩	0.5 ~ 0.6 N·m	-
适用套管	-	H0.25/12 HBL (0.25mm <sup>2</sup> ) <魏德米勒>
	-	H0.34/12 TK (0.34mm <sup>2</sup> ) <魏德米勒>
	AI 0.5-8 WH (0.34 ~ 0.5 mm <sup>2</sup> ) <菲尼克斯>	H0.5/14D W (0.5mm <sup>2</sup> ) <魏德米勒>
	AI 0.75-8 GY (0.5 ~ 0.75 mm <sup>2</sup> ) <菲尼克斯>	H0.75/14D GR (0.75mm <sup>2</sup> ) <魏德米勒>
	AI 1.0-8 RD (0.75 ~ 1.0 mm <sup>2</sup> ) <菲尼克斯>	-
	AI 1.5-8 BK (1.0 ~ 1.5 mm <sup>2</sup> ) <菲尼克斯>	-

注意: 其他规格没有变化

### 更改日期

从2021年9月开始 (视库存情况可能更早)

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



# 和泉公告


## IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A21-075

2021 年 3 月 5/5 页

### 识别标记

变更后的产品将在其产品外包装上批号的末尾加注识别字母“B”

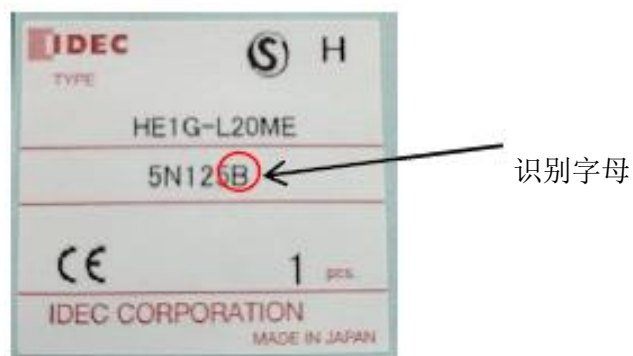

此识别字母将用于 2022 年 2 月之前生产的变更产品

<https://idecchina.cn/>

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225