



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-021

2021 年 7 月 1/4 页

Automation Organizer WindO/I-NV4 软件之修复

错误一览

NO.	错误	被修正于	发布日期
1	在数据日志功能输出 CSV 文件到外部存储器中时, 若清除日志数据, 可编程显示器将重启。	WindO/I-NV4 Ver. 1.16.0	2021 年 7 月
2	在 DM 连接 (1:1) 通信驱动中, 执行 5 位以上地址的事件发送时, 会执行其他地址的事件发送。		

永久措施

在 Automation Organizer Ver. 3.23.0 中包含的以下版本修复了上述故障:

- WindO/I-NV4 Ver. 1.16.0
- HG5G/4G/3G/2G-V 执行 5 位以上地址的事件发送时, 会执行其他地址的事件发送。
Ver. 4.76
- HG4G/3G 可编程显示器系统软件 Ver. 4.76
- HG2G-5F 可编程显示器系统软件 Ver. 4.76
- HG2G-5T 可编程显示器系统软件 Ver. 4.76
- HG1G 可编程显示器系统软件 Ver. 4.76
- HG1P 可编程显示器系统软件 Ver. 4.76

请从爱德克官方网站下载以上或更高版本的软件安装程序, 然后进行安装以升级您的软件。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225

和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-021

2021年7月 2/4页

如何识别系统软件版本

可在 WindOI-NV4 的“系统信息”界面（“联机”选项页⇒“系统信息”按钮）中确认系统软件版本。

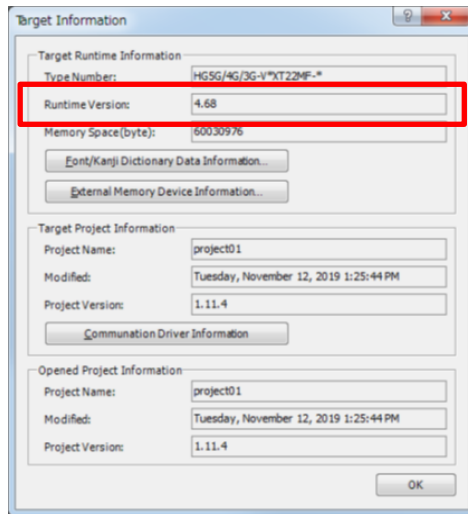


图-1：“系统信息”界面

错误 1

涉及型号

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.1 to Ver. 1.15.0
- HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器系统软件 Ver. 4.65 to Ver. 4.75
- HG4G/3G 可编程显示器系统软件 Ver. 4.63 to Ver. 4.75
- HG2G-5F 可编程显示器系统软件 Ver. 4.63 to Ver. 4.75
- HG2G-5T 可编程显示器系统软件 Ver. 4.63 to Ver. 4.75
- HG1G 可编程显示器系统软件 Ver. 4.63 to Ver. 4.75
- HG1P 可编程显示器系统软件 Ver. 4.63 to Ver. 4.75

(Automation Organizer Ver. 3.15.1 to Ver. 3.22.0)

型号: SW1A-W1C

注意:包括从 IDEC 官方网站下载的软件。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-021

2021年7月 3/4 页

产品系列	型号	产品系列	型号
HG5G/4G/3G/2G-V	HG5G-VFXT22MF-B	HG4G/3G	HG4G-CJT22TF-B
	HG4G-VCXT22MF-B		HG4G-CJT22MF-B
	HG3G-VAXT22MF-*		HG3G-AJT22TF-*
	HG3G-V8XT22MF-*		HG3G-AJT22MF-*
	HG2G-V5FT22TF-*		HG3G-8JT22TF-*
HG2G-5F	HG2G-5FT22TF-*		HG3G-8JT22MF-*
HG2G-5T	HG2G-5TN22TF-*	HG1G	HG1G-4VT22TF-*
	HG2G-5TT22TF-*	HG1P	HG1P-ST32YBFH-BO
			HG1P-ST32ZBFH-BO

软件错误

在数据日志功能输出 CSV 文件到外部存储器中时, 若清除日志数据, 可编程显示器将重启。

(例) 当批量输出历史数据时, LSM24 (正在写入数据到 SD 卡时为 1) 打开, 并开始输出到外部存储器。在完成输出前 (LSM24 为 ON 时), 设定为“清除日志数据”的设备被置 ON, 执行清除日志数据, 会重启可编程显示器。

对于 HG2G-5T、HG1G、HG1P, 执行批量输出日志数据时, LSM25 (数据写入 USB 存储器期间为 1) 打开。

临时对策

目前没有临时措施。请按照永久措施部分所写的那样做。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225



和泉公告

IDEC ANNOUNCEMENT

公告号: A22-021

2021年7月 4/4 页

错误 2

涉及型号

- WindO/I-NV4 Ver. 1.11.1 to Ver. 1.15.0
- HG5G/4G/3G/2G-V 可编程显示器系统软件 Ver. 4.65 to Ver. 4.75
(Automation Organizer Ver. 3.15.1 to Ver. 3.22.0)

型号: SW1A-W1C

注意:包括从 IDEC 官方网站下载的软件。

产品系列	型号
HG5G/4G/3G/2G-V	HG5G-VFXT22MF-B
	HG4G-VCXT22MF-B
	HG3G-VAXT22MF-*
	HG3G-V8XT22MF-*
	HG2G-V5FT22TF-*

软件错误

在 DM 连接 (1:1) 通信驱动中, 对 5 位以上的 DM 连接专用地址执行事件发送, 会执行与指定设备地址不同的设备地址的事件发送。

(例) 如果您将 16000 设置为 DM15 (事件区域的第一个地址号), 指定 DM16000 以后的地址为事件区域, 更改 DM16100 的值, 将会执行 DM6100 的事件发送, 而非 DM16100 的事件发送。

临时对策

目前没有临时措施。请按照永久措施部分所写的那样做。

www.idec.com/china

爱德克电气贸易(上海)有限公司

上海市静安区共和路 209 号企业中心第二座 8 楼 电话(021) 6135 1515, 传真(021) 6135 6225